


UNIÓN A LA OU.2021-004-ABA TOR



MEDICIONES	m/ Uds.
TUBERIA A INSTALAR	287

LEYENDA	
	RED ACTUAL
	RED A INSTALAR
	FD - FUNDICIÓN DÚCTIL
	HI: HIDRANTE
	DP: DISPOSITIVO DE PURGA
	BR: INJERTO BOCAS DE RIEGO
	VT: VENTOSA
	DE: DESAGÜE
	FU: FUENTE PÚBLICA
	MF: MUESTREO FIJO
	VG: VÁLVULA REGULADORA PRESIÓN
	VR: VÁLVULA DE RETENCIÓN
	FI: FILTRO
	CO: CONTADOR
	VA: VÁLVULA ABIERTA
	VC: VÁLVULA CERRADA
	VD: VÁLVULA DIVISORIA
	NUDO FINAL O TESTERO
	NUDO CAMBIO DE SECCIÓN
	NUDO CAMBIO DE MATERIAL
	NUDO DE TE O DERIVACIÓN
	PE POLIETILENO
	CA CAÑA
	FG FUNDICIÓN GRIS
	FD FUNDICIÓN DUCTIL
	FC FIBROCEMENTO
	HA HORMIGÓN ARMADO
	HC HORMIGÓN ARM. CAMISA CHAPA

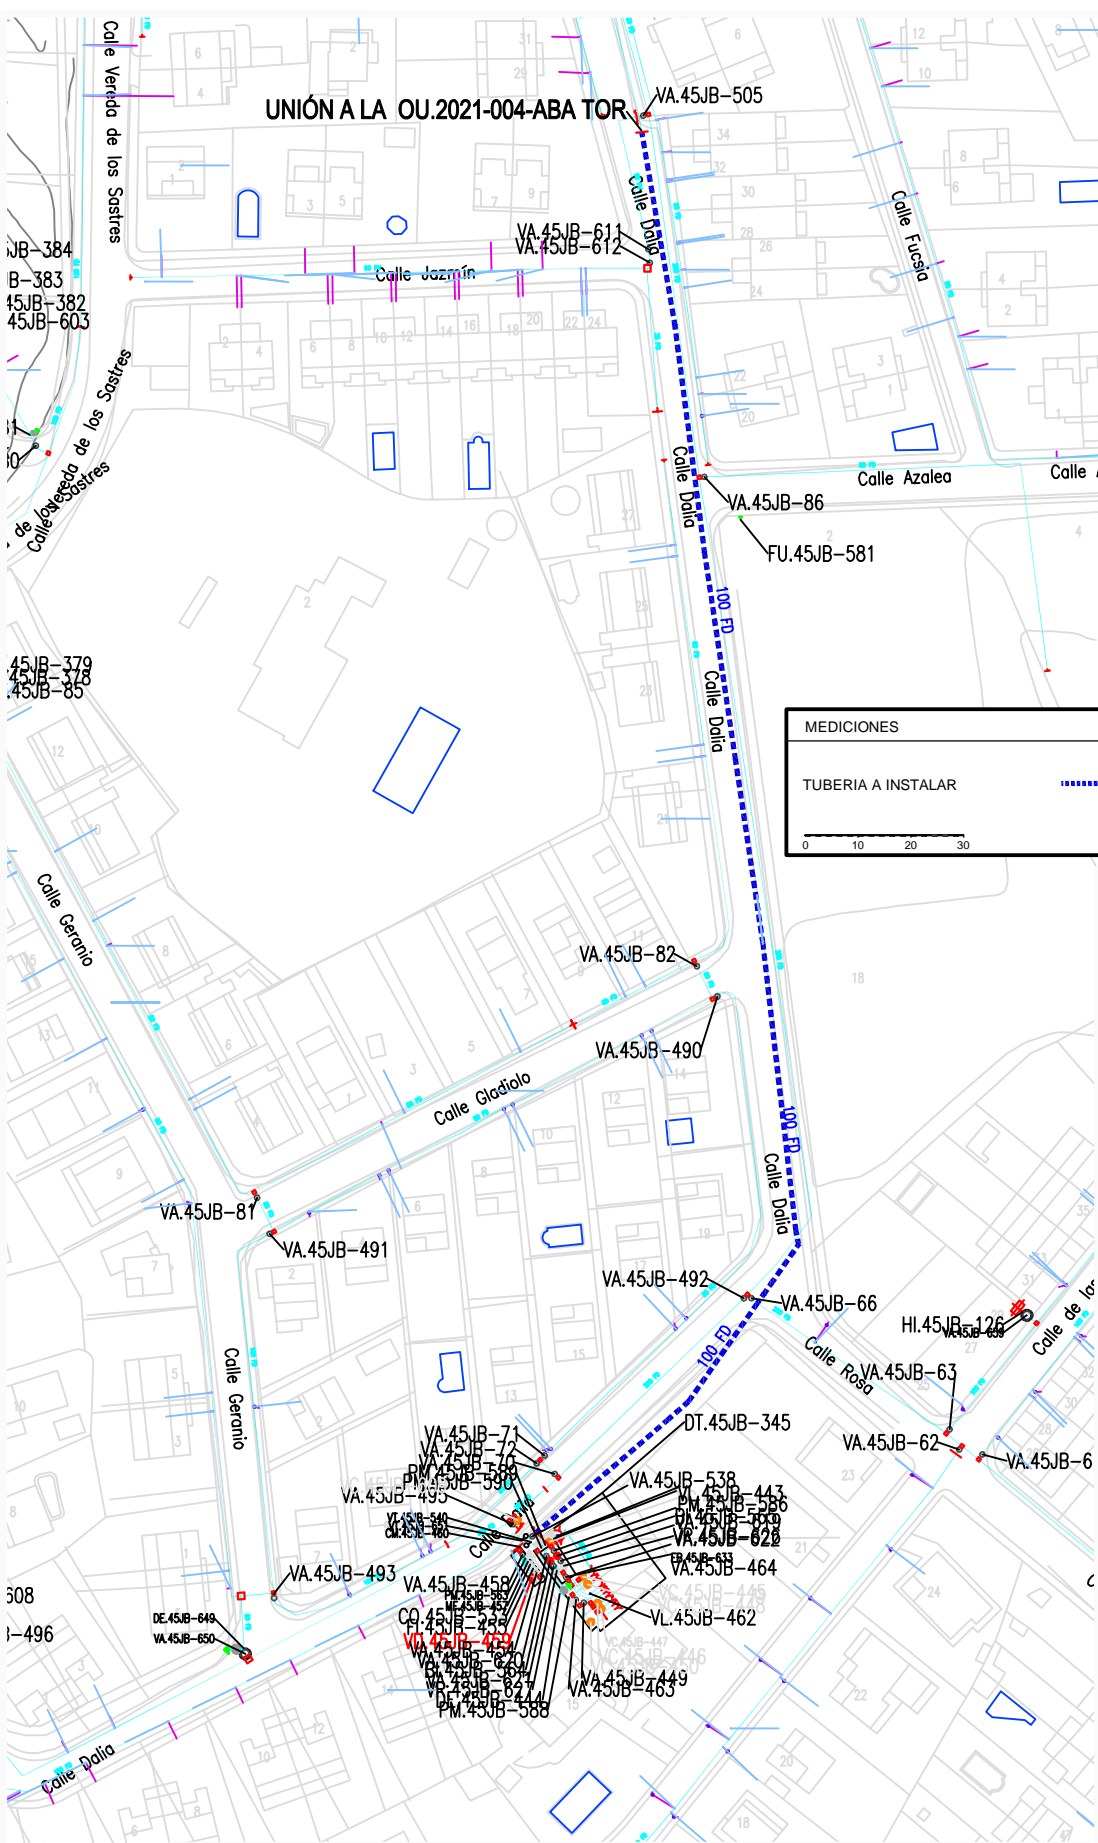

SUBDIRECCIÓN CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS ZONA ESTE
 ÁREA CONSERVACIÓN SISTEMA TORRELAGUNA

DIRECCIÓN OPERACIONES	PLANO: RED DE ABASTECIMIENTO A INSTALAR	JLG	FECHA :	08/02/2022
OBRA DE URGENCIA	CALLE DALIA		ESCALA:	PI. 2
2022 - 003 - ABA TOR	CORREÑA		S/E	